

8,000

6,000

4,000

8,000

250

18,525

275


フロアエリア

オイルサージタンク内部送出口に
差込防止の為、ホールダウン取付け
オイルサージタンク下部上2段に設置
(配管50程度廃棄・復旧)
施工位置


発電機室

電気室

※改修回参照
CH 1

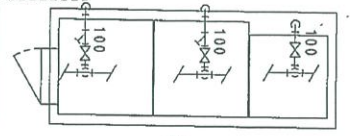

BT20A x 1



制御室

EV機械室

管理室

※改修回参照
CH 2

清掃員控室

EV機械室

消火栓
ホーン室

AP 8

AP 7

AP 2

AP 1

PP 7

荷捌室

※改修回参照
AHD 1

AHD 2

厨房倉庫

ピット

2階スラブ裏面部モルタル撤去の上、
防水モルタルにて埋め戻し

40
2階スラブより1階まで1m厚程度新設 (保温材)

LPガス置場

塵芥置場

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修

※改修