


災害用マンホールトイレの使用イメージ（その1）

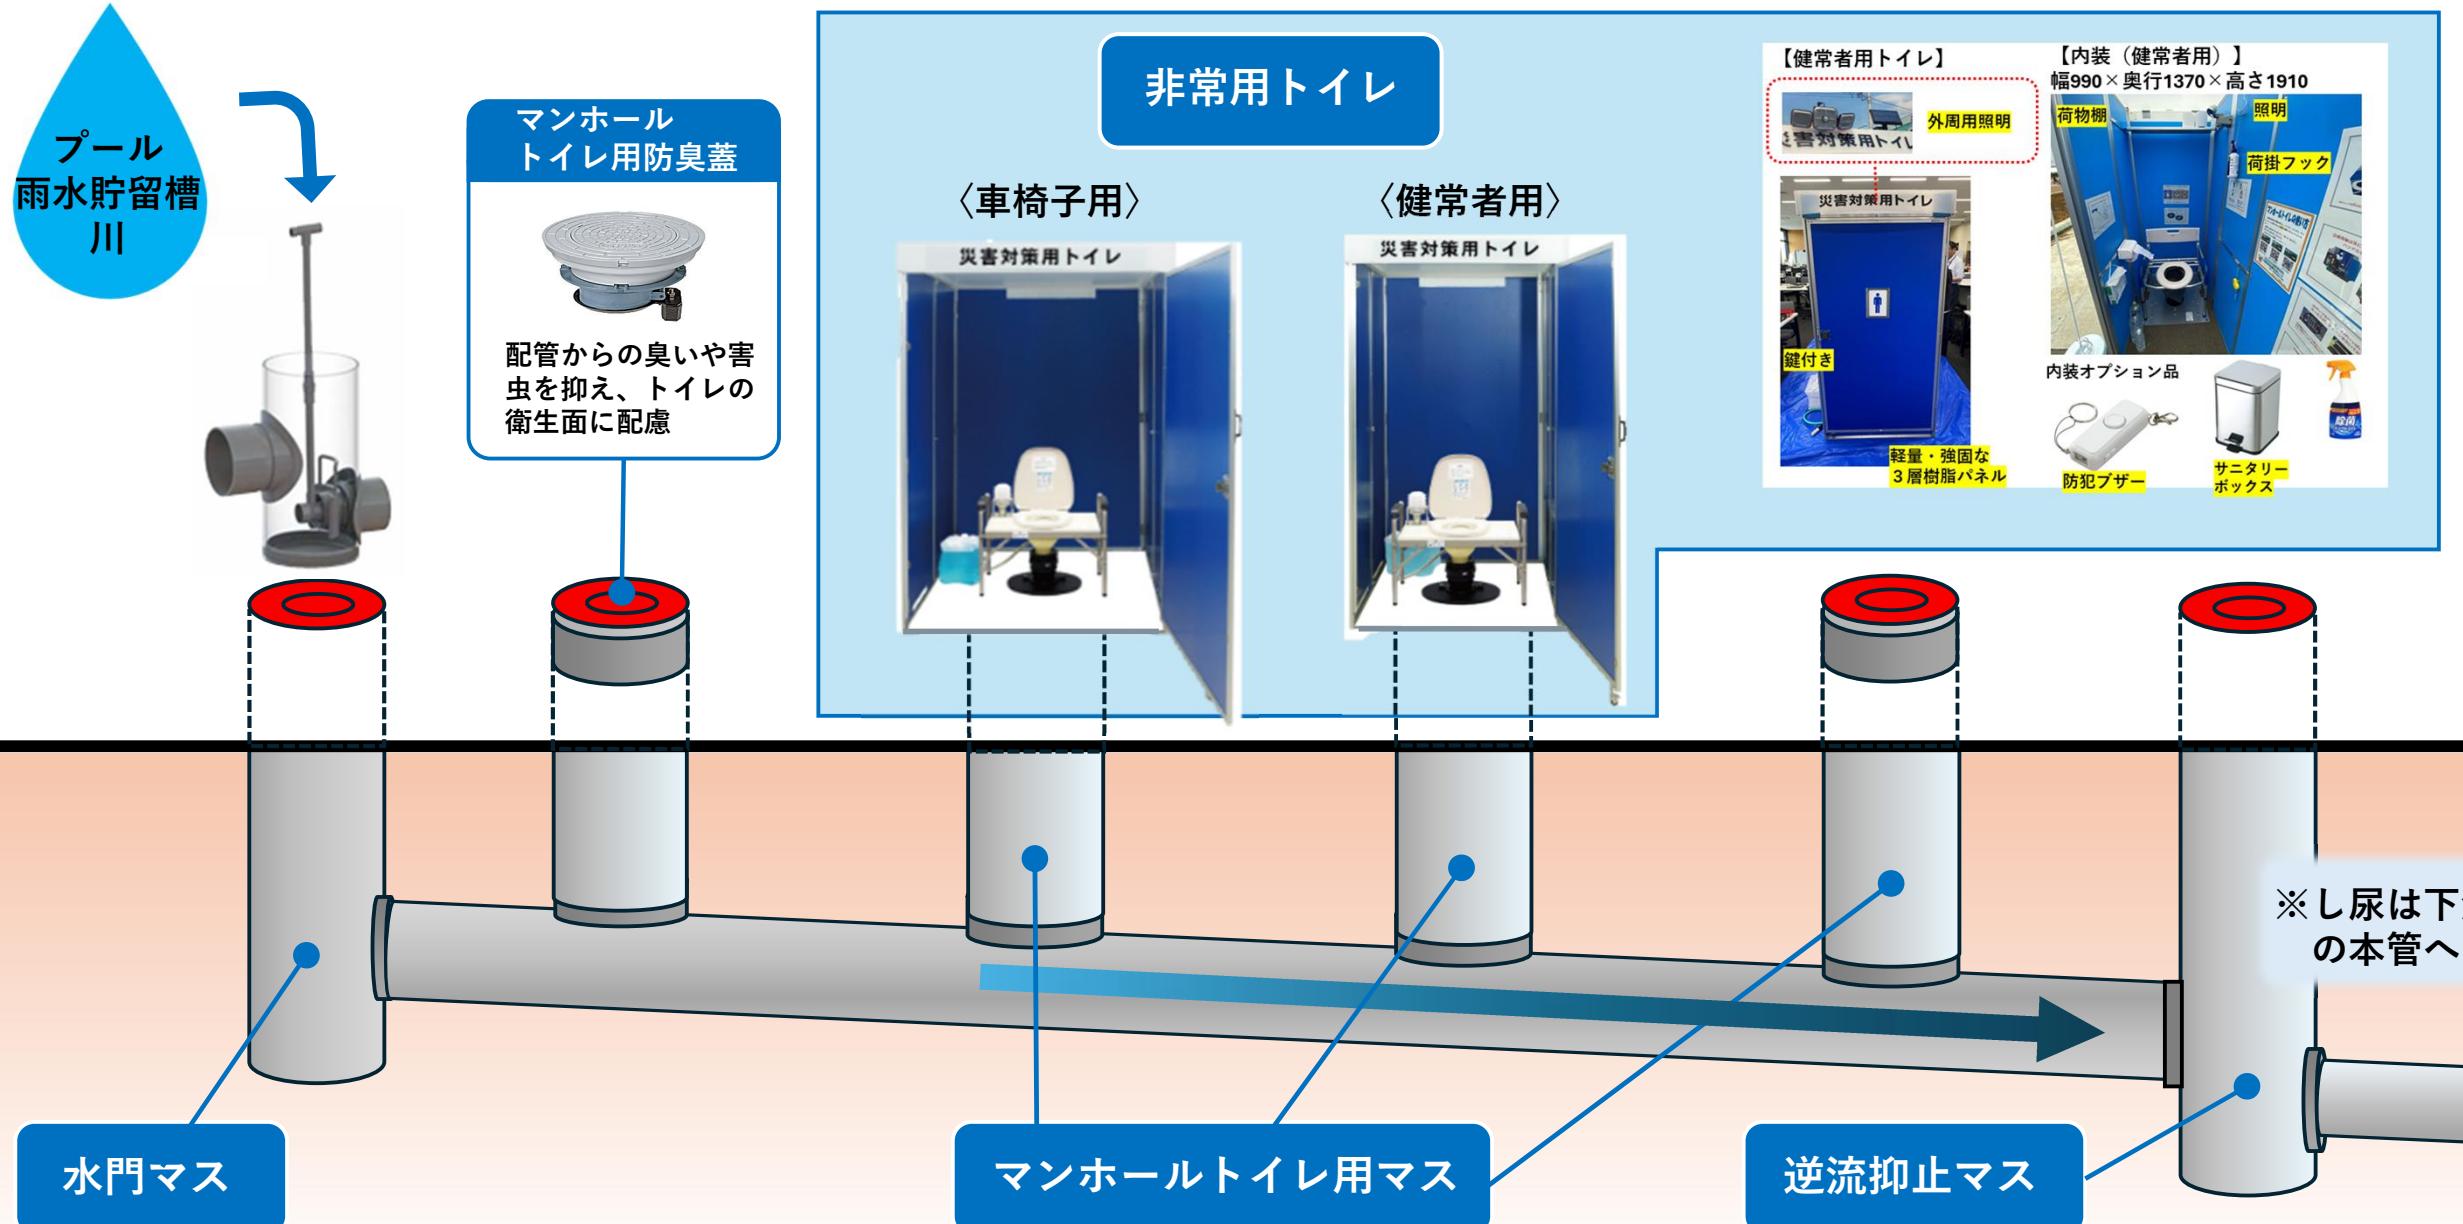

災害用マンホールトイレの使用イメージ（その2）

水 源

○プール 15施設



※25mプールが満杯の場合…54万L
※避難所の想定収容人数690人の場合、1日に10回洗浄したとすると、675日連続で使用が可能

○貯留タンク 10施設

※プールがない施設に設置




※貯留タンク…1000L
※避難所の想定収容人数690人の場合、高齢者に使用を限定、1日に10回洗浄したとすると、2日間の使用が可能

手押ポンプ



■防災備蓄倉庫

※マンホールトイレ関連資材を収納
※県有施設22施設に設置

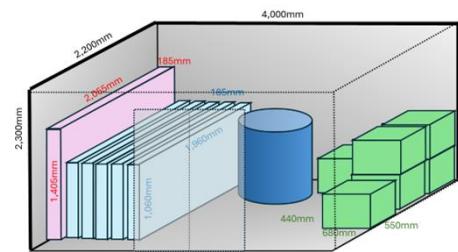

■マンホールの洗浄イメージ

洗浄水量 50L/回

洗浄回数 10回/日
※メーカー推奨回数

