


地下水調査（予定）地点

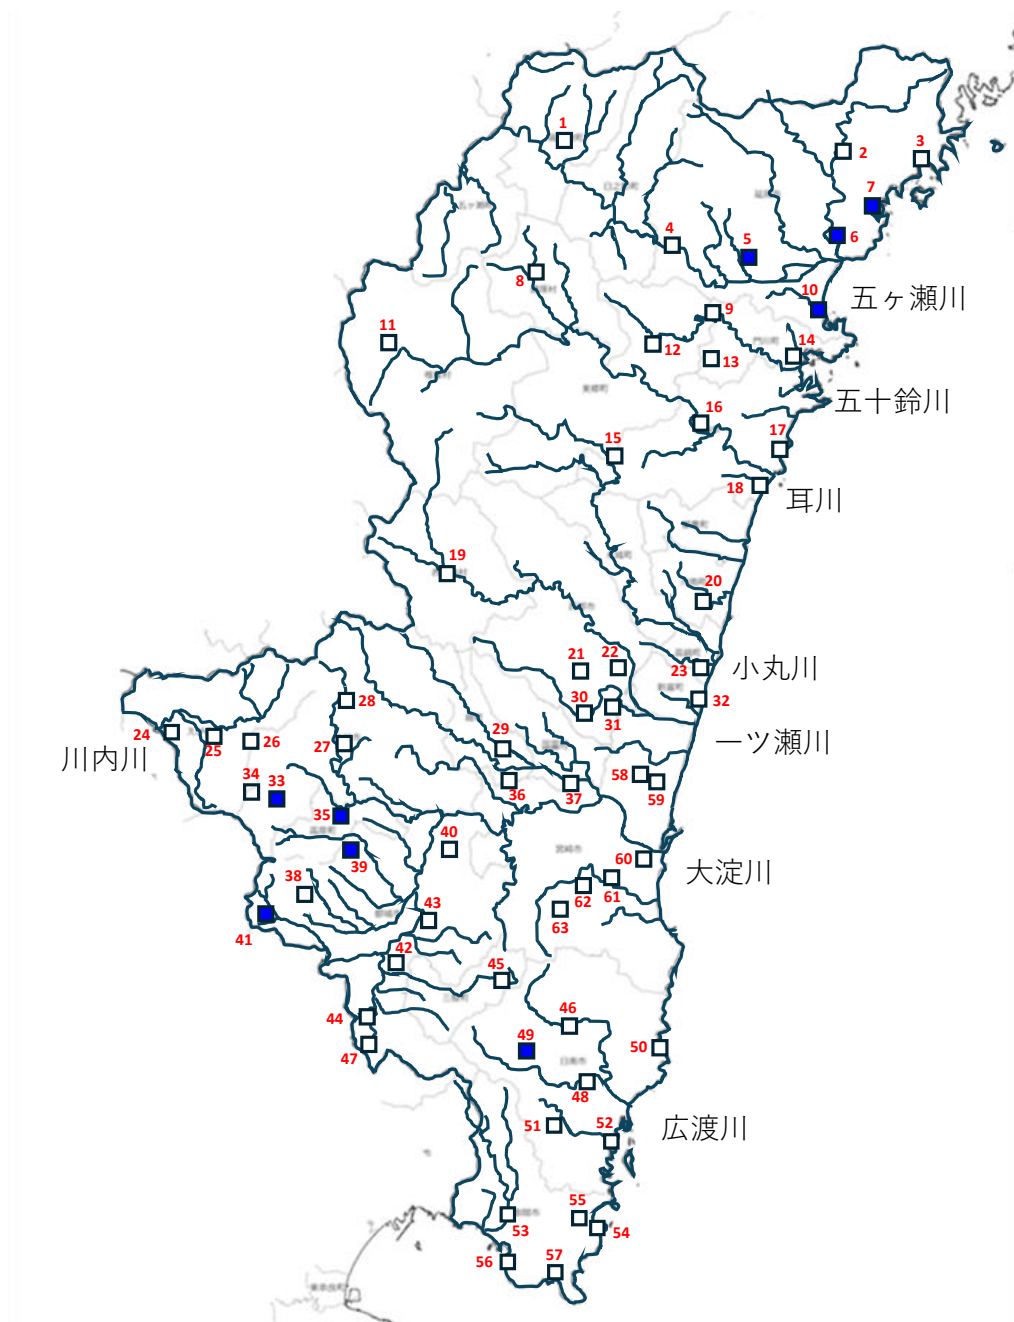

これまでのところ、PFOS及びPFOAの
暫定指針値の超過はありません。

- 測定予定地点
- 測定済み地点（PFOS及びPFOAが暫定指針値以下）
- 測定済み地点（PFOS及びPFOAが暫定指針値超え）

※PFOS及びPFOAの暫定指針値：50ng/L、PFHxSは指針値の設定なし