

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年02月13日

計画の名称	西米良村における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	西米良村												
計画の目標	下水道処理施設の適切かつ効率的な維持管理を目的とした点検・調査の実施を目指しストックマネジメント詳細計画を策定する。計画対象施設は浄化センター1箇所、マンホールポンプ6箇所を設定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	22	A	22	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30末	R04末	R06末
1	下水道処理施設のストックマネジメント詳細計画策定率を0%（H30末）から100%（R6末）に増加させる。			
	下水道処理施設のストックマネジメント計画策定率	0%	100%	100%
	下水道処理施設のストックマネジメント計画を策定した処理施設 / 対象施設			

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	-----------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西米良村	直接	西米良村	終末処 理場	改築	西米良浄化センター(ス トックマネジメント)	詳細計画策定	西米良村						22		策定済
ストマネ																			
											小計						22		
											合計						22		


交付金の執行状況

(単位:百万円)


	R2				
配分額 (a)	10.000				
計画別流用 増△減額 (b)	0.000				
交付額 (c=a+b)	10.000				
前年度からの繰越額 (d)	0.000				
支払済額 (e)	3.000				
翌年度繰越額 (f)	7.000				
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由					



計画の名称	西米良村における『循環のみち下水道』の持続と進化 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度	交付対象	西米良村

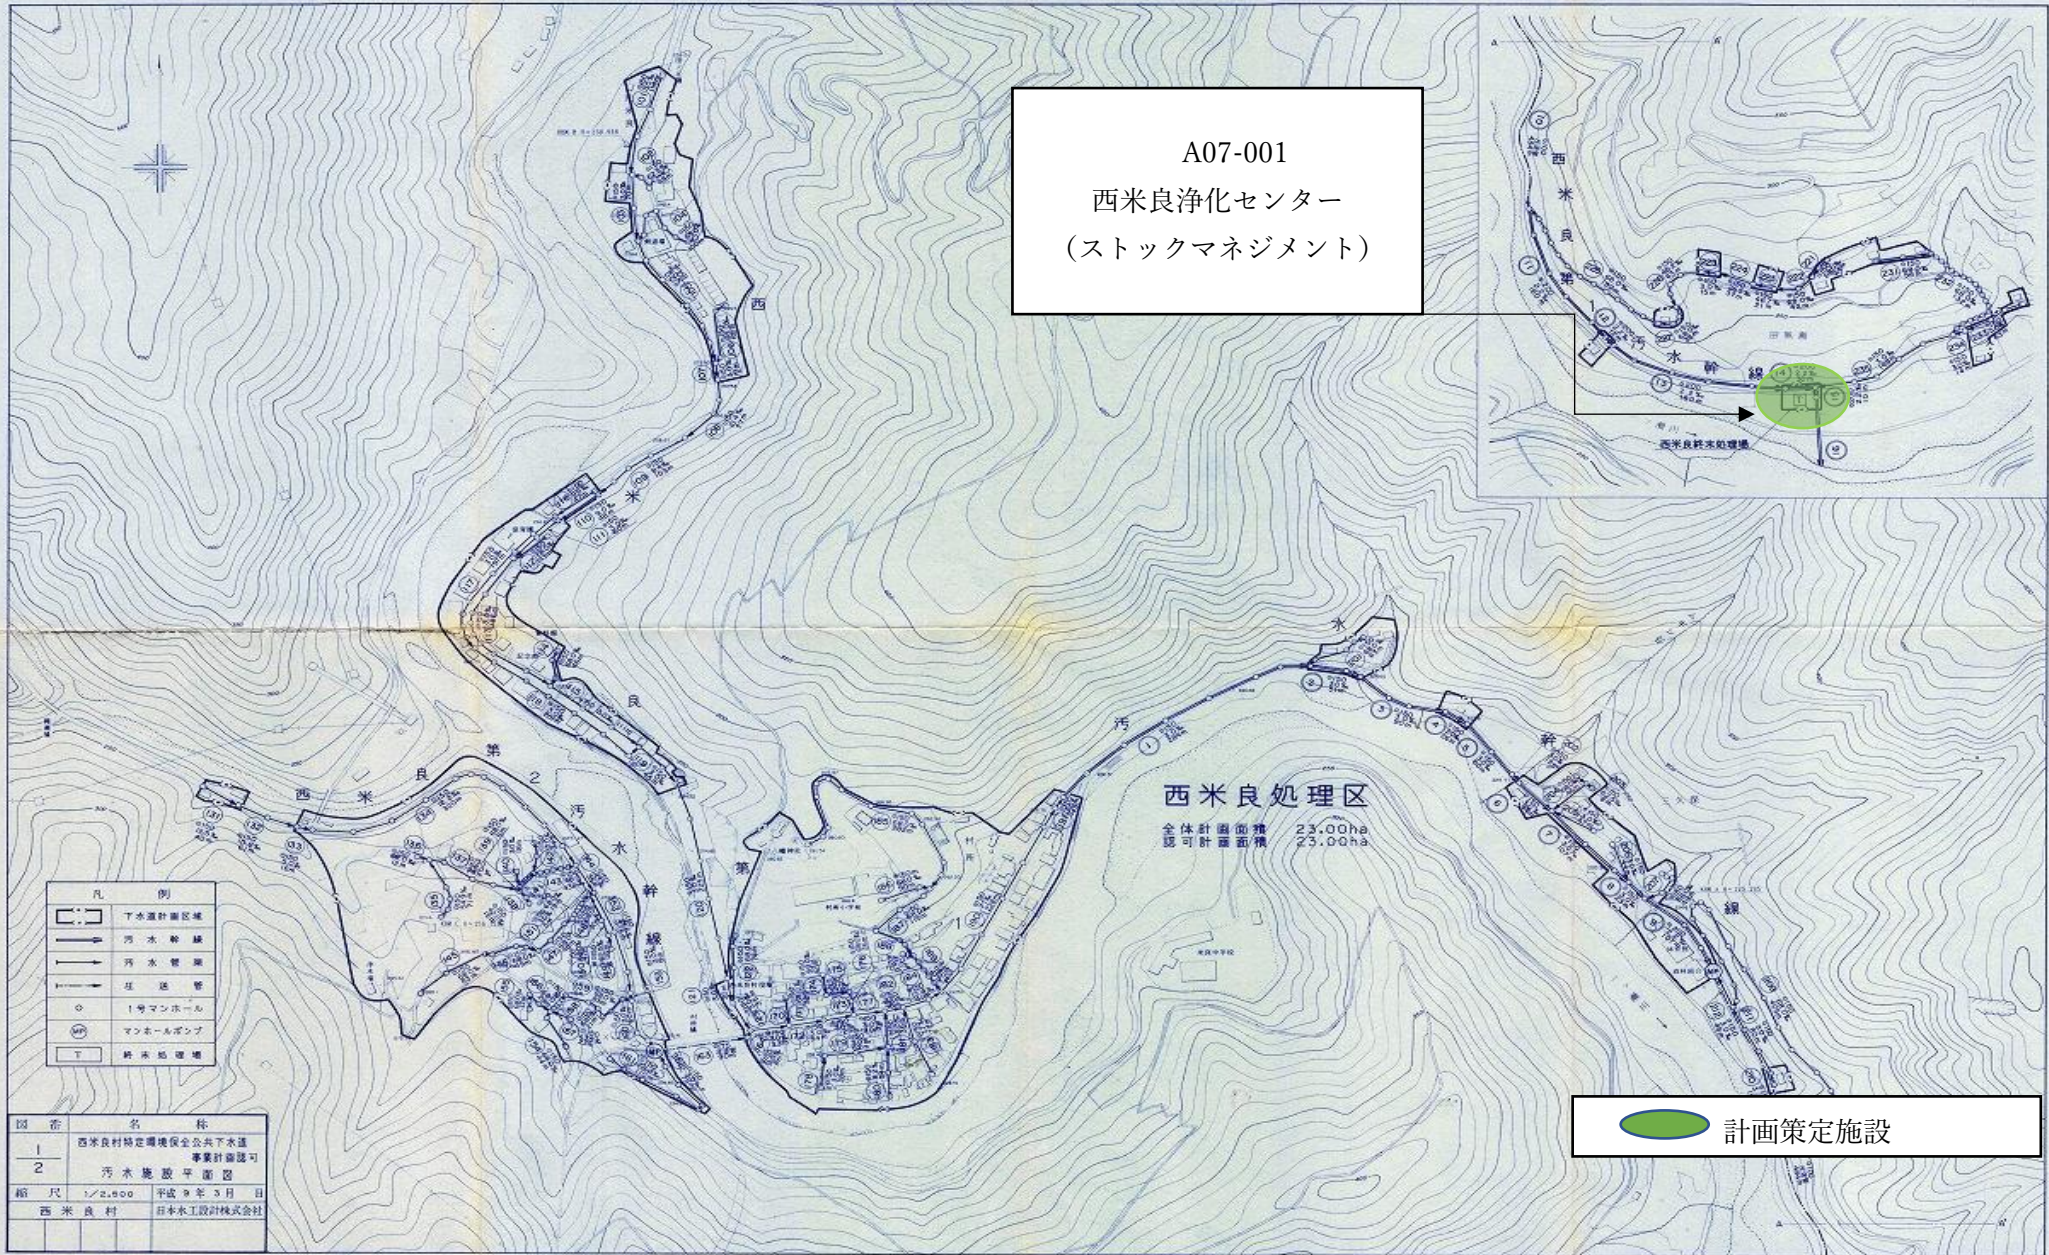

A07-001  
西米良浄化センター  
(ストックマネジメント)

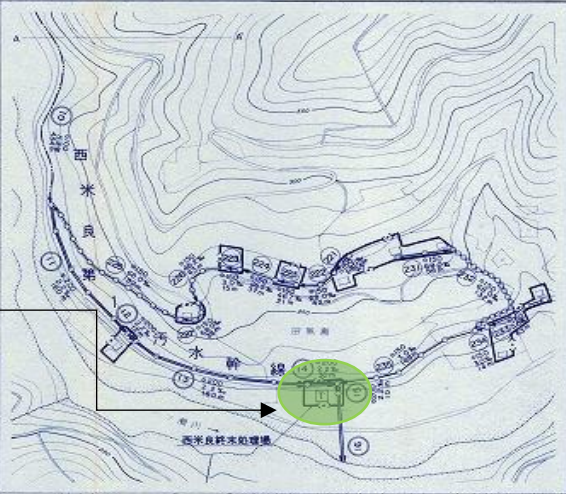

凡 例	
	下水道計画区域
	汚水幹線
	汚水管線
	マンホール
	マンホール蓋
	浄水処理場

西米良処理区

全体計画面積 23.00ha  
認可計画面積 23.00ha

図番	名称
1	西米良村特定環境保全公共下水道事業計画認可
2	汚水施設平面図

縮尺 1/2,000 平成9年3月日  
西米良村 日本水工設計株式会社

計画策定施設



事前評価チェックシート

計画の名称： 西米良村における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針と適合している。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が整えられている。	○